



Расположение кабельных вводов в шкафах серии ШТК-СП.  
(при использовании крыши и фальшпола под установку щеточных вводов)

ширина 600мм

Крыша  
Используется КВ-Щ-55.210А  
четыре комплекта на шкаф

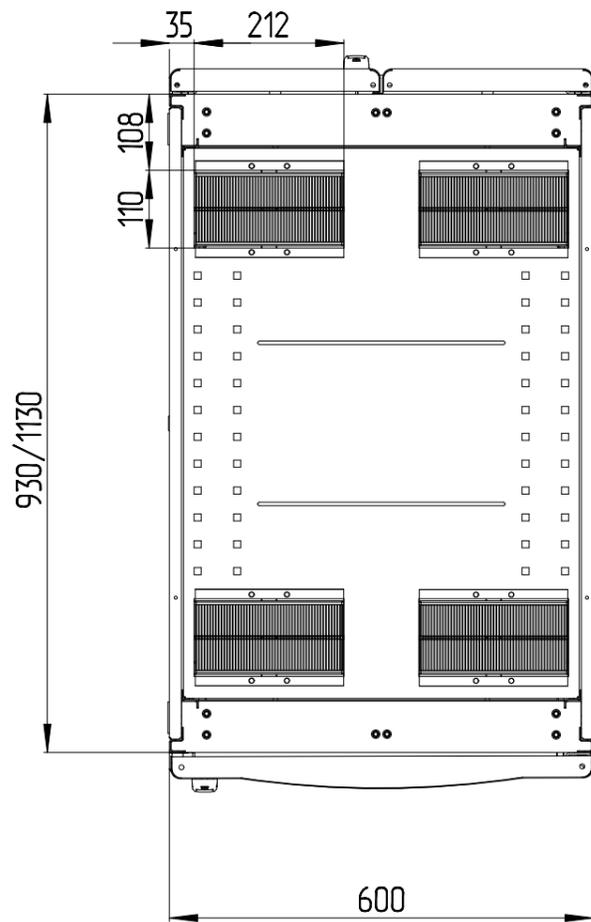


Фальшпол  
Используется КВ-Щ-55.420А  
два комплекта на шкаф

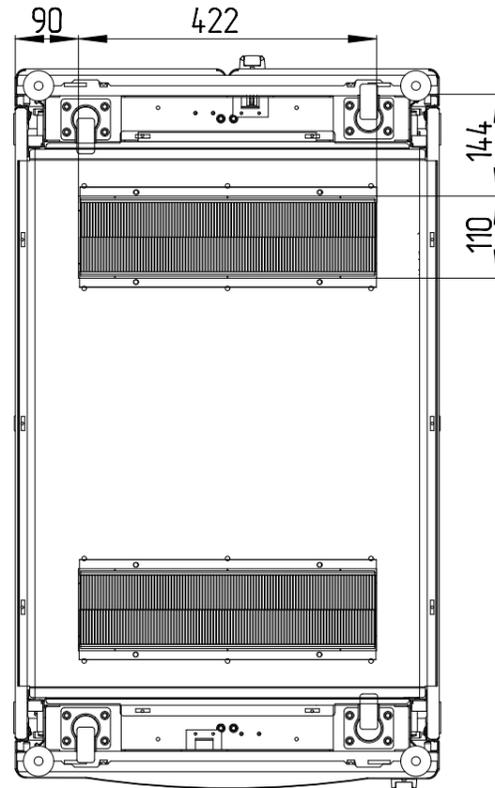


ширина 800мм

Крыша  
Используется КВ-Щ-55.210А  
шесть комплектов на шкаф

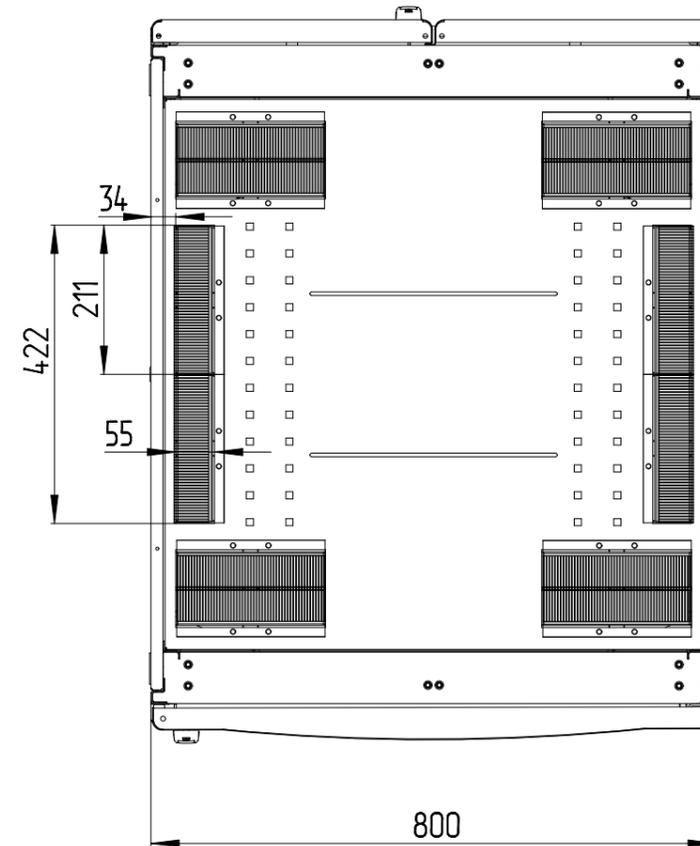

Фальшпол  
Используется КВ-Щ-55.420А  
два комплекта на шкаф

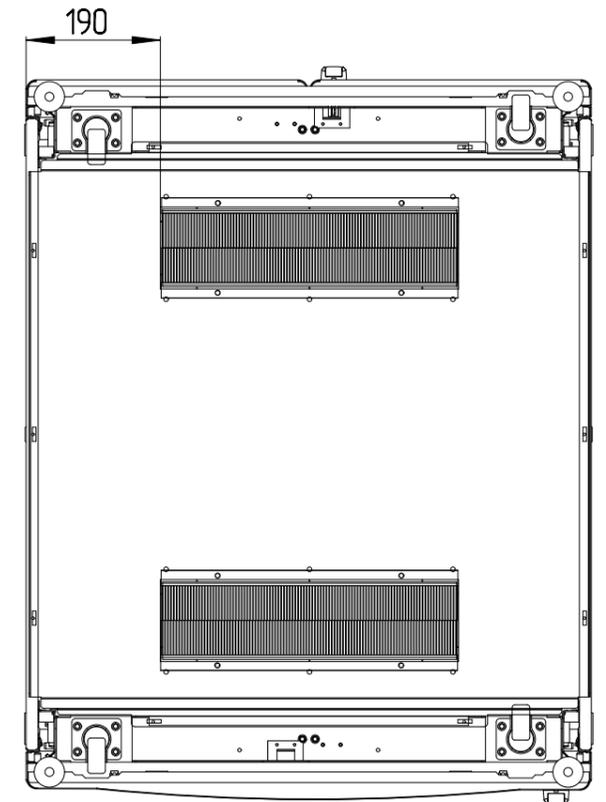

Наименование	Обозначение
Фальшпол ШТК-СП 6.8	3054.15.301
Фальшпол ШТК-СП 6.10	3054.15.301-01
Фальшпол ШТК-СП 6.6	3054.15.301-02
Фальшпол ШТК-СП 8.10	3054.15.301-03
Фальшпол ШТК-СП 6.12	3054.15.301-04
Фальшпол ШТК-СП 8.12	3054.15.301-05